

# Technisches Datenblatt

Entstörtechnik · Motorentstörung

---

**Motorentstörung zum direkten Einbau ins Motorklemmbrett**

**5,5 kW bis 7,5 kW, 3 AC x 500 V**

**Schutzbeschaltung: Varistor**



---

## Identifikation

Typ	LV-S10-6121 3 AC 500V 7,5kW
Art.-Nr.	706121

---

## Produktversion

Datenblatt Version	00
--------------------	----

---

## Technische Daten

Funktionsart	Motorentstörung
Schutzbeschaltung	Varistor
Nennspannung $U_N$	3× AC 500 V
Abschaltspitze	≤1075 V
Nennfrequenz $f_N$	10 – 400 Hz
Motorleistung	7,5 kW
Anschlussleitung Typ	1,5 mm <sup>2</sup> PVC
Leitungslänge	0,06 m
Entstörart	Motorschaltung Stern

---

## Allgemeine Daten

Bauform	S10
Vergussmasse	2-Komponenten
Aderfarbe	schwarz
Gehäusematerial	PC-ABS

---

### Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt  
Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)  
www.luetze.de • info@luetze.de

### Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien  
Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20  
www.luetze.at • office@luetze.at

### Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen  
Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13  
www.luetze.com • info@luetze.ch

# Technisches Datenblatt


## Entstörtechnik · Motorentstörung

Gehäusefarbe	grau
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Montage	Motorklemmbrett innen
Anschlussart	Gabelkabelschuh M 5
Arbeitstemperaturbereich	-20 °C ... +60 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C ... +90 °C
Maße (B×H×T)	40,0 mm × 21,0 mm × 13,0 mm
Gewicht/Stück	0,023 kg
VE (Stück)	10

### Zertifizierungen/Normen

Zertifizierungen cURus (E135145)

### Maßzeichnung

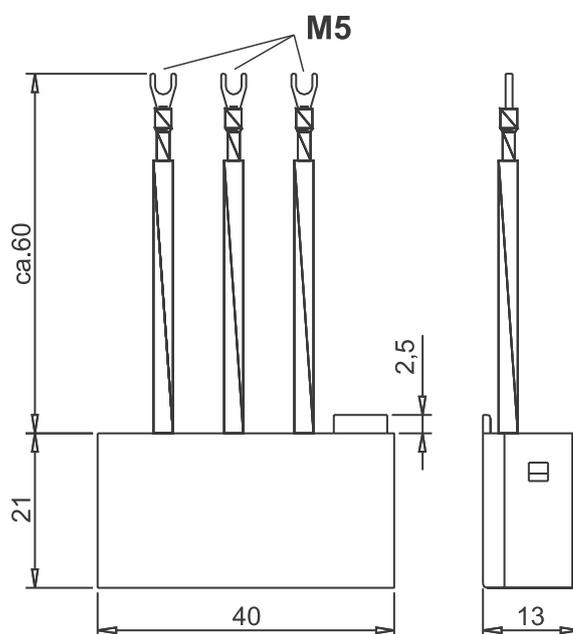

### Anschlussbild

